
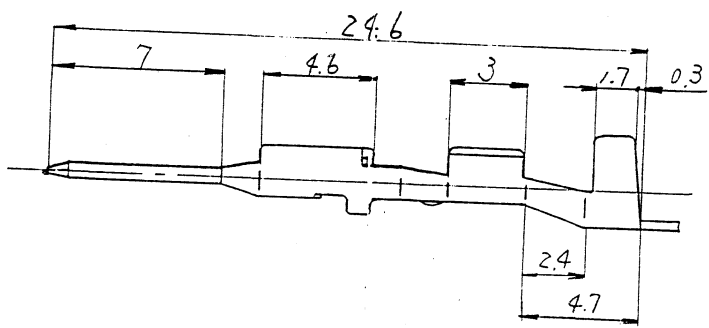



| 矢崎品番      | 品名             | 材質                 | 適用電線              | 備考    |
|-----------|----------------|--------------------|-------------------|-------|
| 7114-1304 | TERMINAL ZM-02 | C2600 R-H<br>t=0.3 | AVS<br>0.2~0.3sq  | Sn ヌツ |
| 7114-1305 | TERMINAL ZM-05 | "                  | AVS<br>0.5~0.85sq | "     |

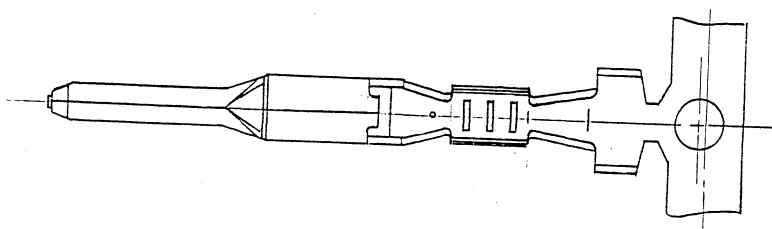

YBMコードNo. \_\_\_\_\_

発行

| 一般公差及び適用規格 |       |       |          |       | 種別    | サ            | 扱所        | 製品名      | 品名             |    |             |     |      |
|------------|-------|-------|----------|-------|-------|--------------|-----------|----------|----------------|----|-------------|-----|------|
| 10以下       | 50以下  | 100以下 | 250以下    | 250以上 |       |              |           |          |                | 角度 | 偏心量         | 得意先 | 又は社名 |
| A          | ±0.15 | ±0.2  | ±0.3     | ±0.5  | ±0.75 | ±30'         | 0.1       |          | TERMINAL ZM-02 |    |             |     |      |
| B          | ±0.2  | ±0.3  | ±0.5     | ±0.85 | ±1.4  | ±30'         | 0.1       |          |                |    |             |     |      |
| C          | ±0.3  | ±0.5  | ±0.8     | ±1.4  | ±2    | ±30'         | 0.15      |          |                |    |             |     |      |
| (指定)       | ±0.3  | ±0.5  | ±0.8     |       |       |              |           |          |                |    |             |     |      |
| 87.10.29   | 新     | 現     | 7MC-0697 | 小澤    | 処理    | 図元 新設        | 認可        | 点検       | 点検             | 設計 | 写小          | 三角法 | 図    |
| 符号         | 年月日   | 記     | 事        | No.   | 点検    | 作成 87年10月29日 | 87年10月30日 | 12.12.29 | 87.10.29       | 番  | 7114-1304:R |     |      |